Ovalys

Distributeur français · Produits destinés à la recherche

Certificat d'analyse

Fiche OL-300726-DSP

PRODUIT

DSIP 5 mg

CONFORME

Batch Ovalys	DSP-428-V	**Forme**	Poudre lyophilisée
Laboratoire	ILS Laboratories (États-Unis)	**Analyse demandée par**	Un revendeur de ce fabricant
Analyses	Identité, pureté, quantité, stérilité, endotoxines, métaux lourds	**Dates**	ANALYSE DU LABORATOIRE juillet 2026 FICHE OVALYS 5 novembre 2026



IDENTITÉ	PURETÉ	QUANTITÉ MESURÉE
Confirmée	**99,45 %**	**5,22 mg**
HPLC	HPLC	pour 5 mg déclarés

Résultats d'analyse

ANALYSE	MÉTHODE	SPÉCIFICATION	RÉSULTAT	STATUT
Identité	HPLC (temps de rétention)		**DSIP confirmé**	CONFORME
Pureté	HPLC	≥ 95,0 %	**99,45 %**	CONFORME
Quantité	HPLC	Valeur rapportée	**5,22 mg**	RAPPORTÉ
Stérilité	PCR	Aucune croissance	**Aucune croissance**	CONFORME
Endotoxines	USP <85>	≤ 0,25 EU/mL	**0,107 EU/mL**	CONFORME
Métaux lourds (As, Cd, Pb, Hg, Cr)	ICP-MS	As ≤ 1,5 · Cd ≤ 0,5 · Pb ≤ 1,0 · Hg ≤ 1,5 · Cr ≤ 10 ppm	**Non détectés**	CONFORME
Fentanyl	Immunoessai	Seuil 50 ng/mL	**Non détecté**	CONFORME

Chromatogramme · UV 214 nm

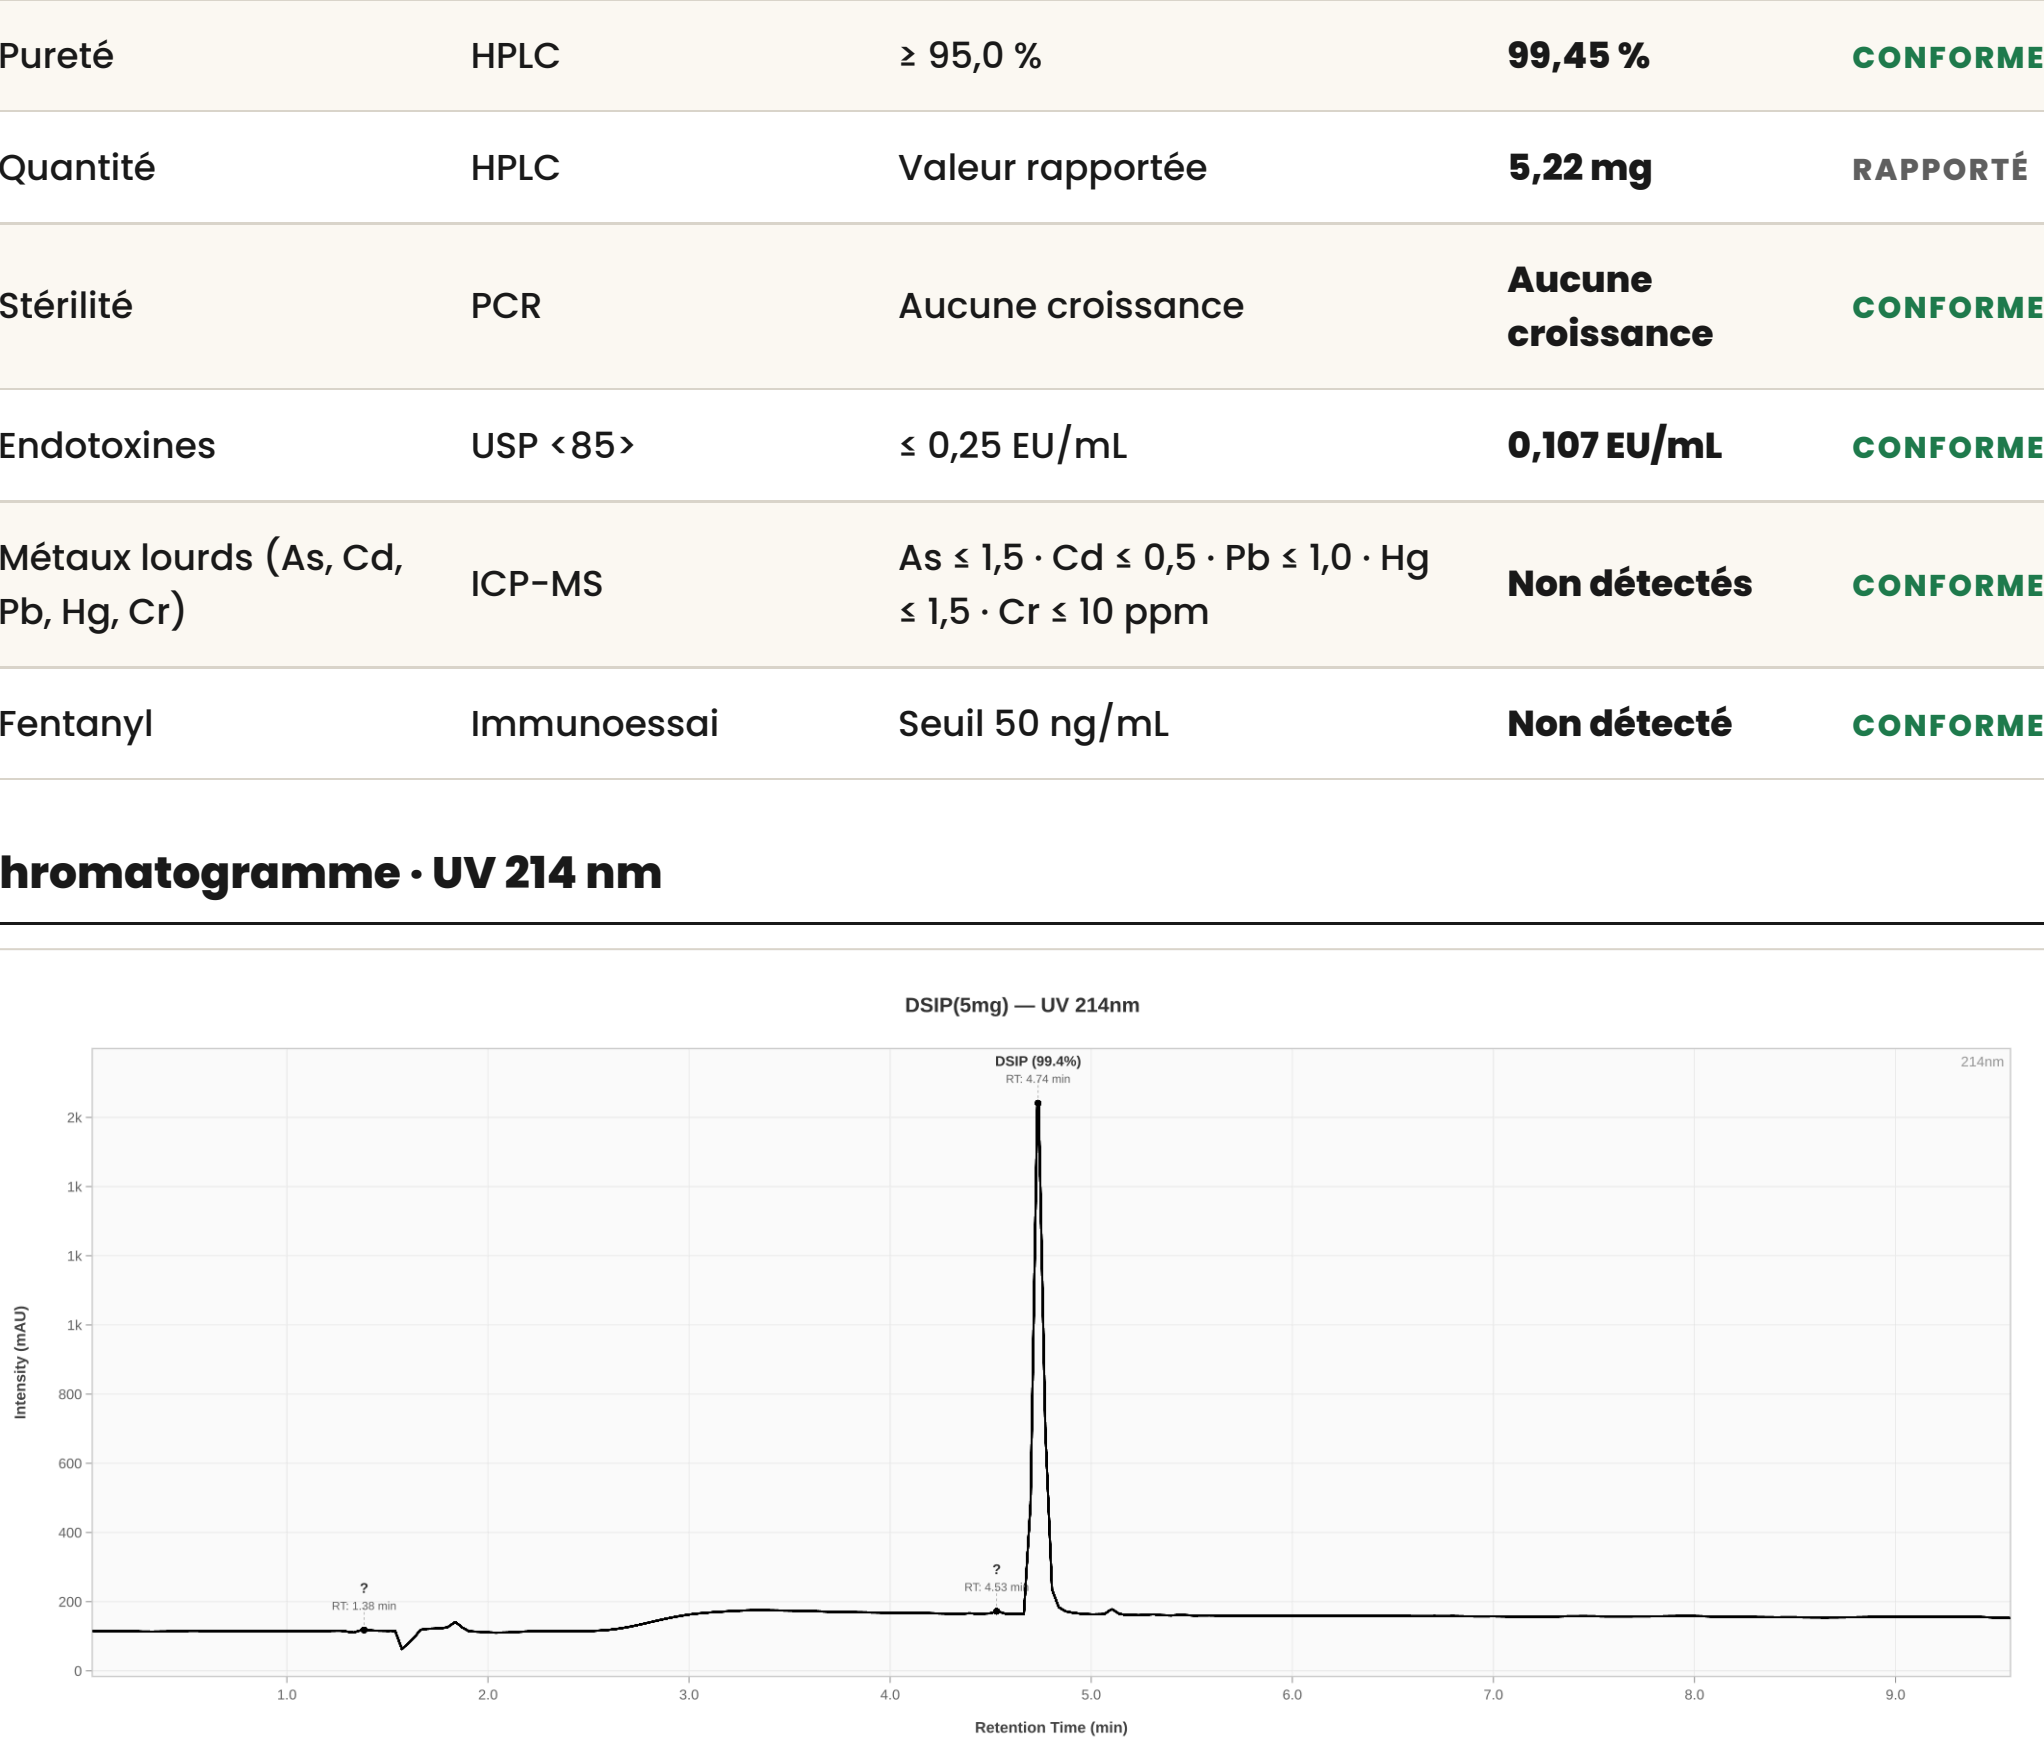

Notes et méthodologie

Méthode : RP-HPLC avec détection UV à 214 nm, identité par comparaison du temps de rétention avec un étalon ; stérilité par PCR ; endotoxines par méthode turbidimétrique cinétique (USP <85>) ; métaux par ICP-MS (USP <233>). Valeurs reprises du certificat publié par ILS Laboratories sur son portail de vérification ; le portail précise le critère d'endotoxines fixé par le client (≤ 0,25 EU/mL). Chromatogramme reproduit du certificat publié par ILS Laboratories, en noir et blanc.

Synthèse d'un rapport tiers. Analyse réalisée par ILS Laboratories en juillet 2026 à la demande d'un revendeur de ce fabricant. Ovalys, distributeur, n'a ni fabriqué ce produit ni réalisé cette analyse ; les valeurs sont reprises sans modification et Ovalys atteste de bonne foi leur correspondance avec le batch DSP-428-V.

Ovalys

Pour Ovalys · Contrôle des certificats

Fiche établie et signée par Ovalys le 5 novembre 2026

Vérifier la fiche
ovalys.shop/certificats/dsp-428-v/